


SCHEMA

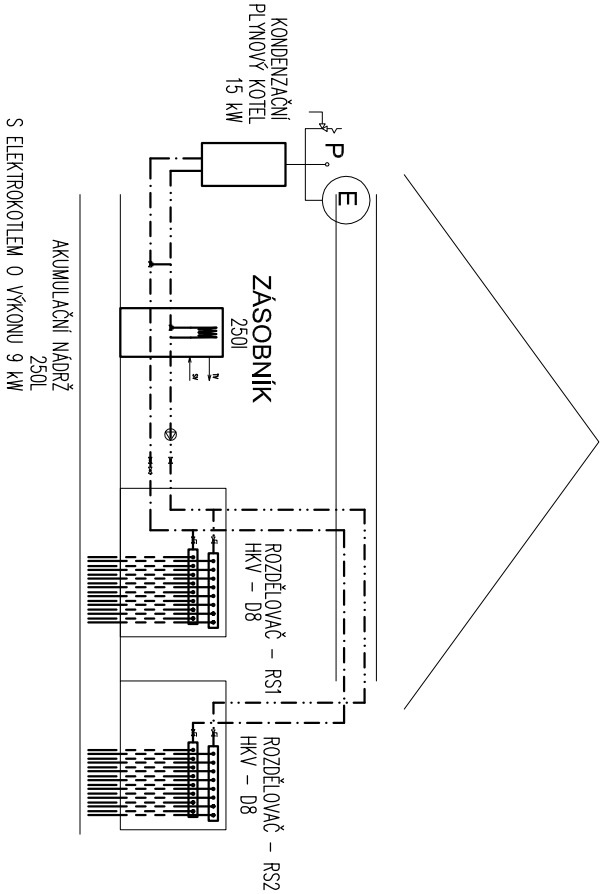

Legenda :

-Přívodní potrubí od kotle
- Vratné potrubí ke kotli
-Přípojka rozdělovací stanice 40°C
- Přípojka rozdělovací stanice 35°C
- Přípojky podlahového vytápění 40/35 °C

.....Tepl vodní podlahové vytápění

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA 7,1 kW
REGULACE PROVOZU JE ZAJIŠTĚNA EKVITERMNÍ REGULACÍ

VÝKRES SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROJEKOVÁNÍ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ PD.
PŘED VŠÍM PAK PRO ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ A DILENSKÉ DOKUMENTACE

RODINNÝ DŮM	stavebník - Pavel a Pavla Šantorovi	VYTÁPĚNÍ
p.č. 331/4, k.ú. Běhánky	M 1:100	PŘÍLOHA D 1.4.2.4