PŮDORYS I.NP - VODOVOD

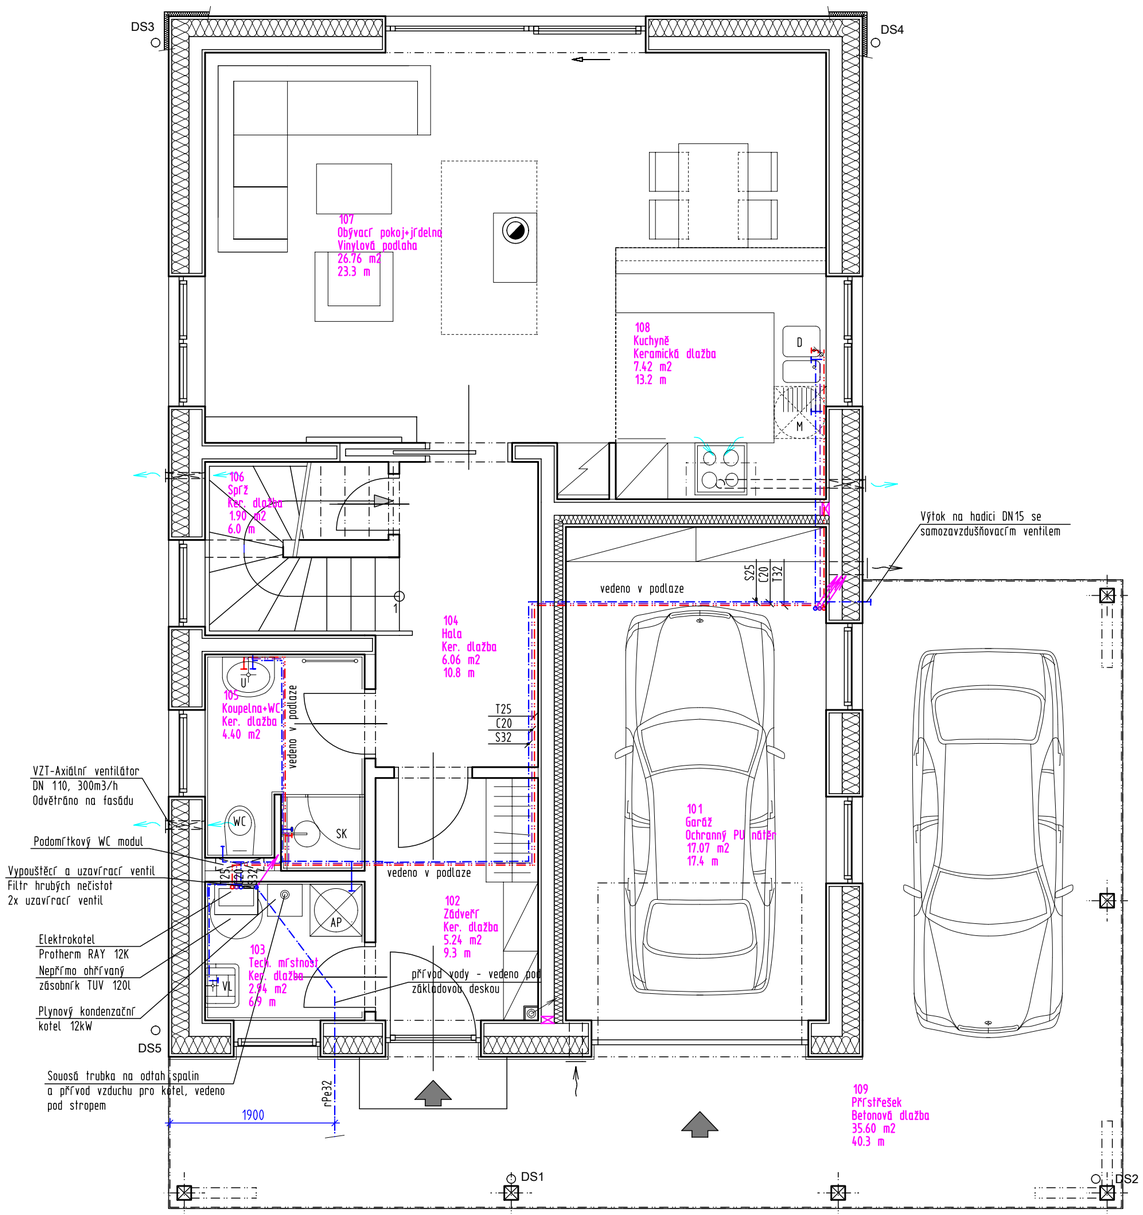

POZNÁMKA :

ROZVOD VODY NAVRŽEN Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ EKOPLASTIK. TLAKOVÁ ŘADA PN 20.
DIMENZE POTRUBÍ DLE VÝKRESU. VEDENÍ POTRUBÍ V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PODLAHY.
ROZVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY IZOLOVAT NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON TL. 13 MM.
PRO ROZVOD PITNÉ VODY BUDOU POUŽITY VÝROBKY ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADAVKŮM VYHL.Č.37/2001SB.
HLADINA HLUKU NEPŘEKROČÍ V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH LIMITY DANÉ VYHLÁŠKOU Č.502/2005B
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJIT ROHOVÝMI VENTILY.INSTALACI CIRKULACE JE NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ
ROZVODU OSADIT POTRUBÍ d25 IZOLOVANÉ. PRO CIRKULAČNÍ ČERPADLO PŘIVÉST JIŠTĚNÝ PŘÍVOD.
ČERPADLO BUDE SPÍNANÉ PŘES SPÍNACÍ HODINY NAPŘ. WILO-S1h.
KAŽDÁ STOUPAČKA BUDE OPATŘENA UZAVÍRACÍM VENTILEM A VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM MATERIÁL
ROZVODŮ VODY POUŽIT DLE ČSN 736660 -VNITŘNÍ VODOVODY. PŘI PROVÁDĚNÍ, ODRŽBĚ A ZKOUŠKÁCH
VNITŘNÍHO VODOVODU MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY A BEZPEČNOST A OCHRAN ZDRAVÍ.
PRO UZEMNĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH N.N. NA VODOVOD PLATÍ ČSN357702.
PO VYHOVUJÍCÍ PROHLÍDCE PROVEDENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU A PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU JE TŘEBA
VEŠKERÁ POTRUBÍ DOBŘE PROPLÁCHNOUT. VNITŘNÍ VODOVOD UVNITŘ BUDOVY SE ZKOUŠÍ ZKUŠEBNÍM
PŘETLAKEM ROVNÝM 1,5NÁSOBKU PRACOVNÍHO PŘETLAKU, NEJMÉNĚ VŠAK 0,1MPa.
ČERPADLO CIRKULACE BUDE OPATŘENO ČASOVÝM SPÍNAČEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
101	Garáž	17.07	Ochranný PU nátěr
102	Zádveří	5.24	Keramická dlažba
103	Tech. místnost	2.94	Keramická dlažba
104	Hala	6.06	Keramická dlažba
105	Koupelna+WC	4.40	Keramická dlažba
106	Spíž	1.90	Keramická dlažba
107	Obývací pokoj+jídelna	26.76	Vinylová podlaha
108	Kuchyně	7.42	Keramická dlažba
109	Přístřešek	35.60	Betonová dlažba

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 107.39 m2
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ RD 71.79 m2

SPECIFIKACE
U - UMYV.BATERIE STOJÁNKOVÁ DN15
S - SPRCHOVÁ BATERIE DN15
D - DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ DN 15
B - BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE DN15
M - ROHOVÝ VENTIL DN 15
UV - UZAVÍRACÍ VENTIL
VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
WC - ROHOVÝ VENTIL DN 15
AP - ROHOVÝ VENTIL DN 15
V - VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ DN15

LEGENDA
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

S

VYPRACOVAL	Petra Pelešková, Dis.	PROJEKTOVÝ ATELIÉR A.D.S. Rokycany s.r.o. tel.777640318, 777591981 Smetanova 47, Rokycany 33701	
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Škop, Ing. Oldřich Dienstbier		
INVESTOR	Jakub Spusta, Luční 305, 435 42 Litvínov Šárka Spustová, Valdštejnská 819, 436 01 Litvínov		
AKCE	Novostavba RD na ppč. 192/28 v k.ú. Hořín	číslo zakázky	499/2016
		měřítko	1:50
		datum	07/2016
VÝKRES	Půdorys I.NP - vodovod Zdravotně technické instalace	č. výkr. 203	č. paré

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA
A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.