


### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	JMÉNO	(m2)
2.01	HALA	26,32
2.02	KOUPELNA + WC	6,94
2.03	SKLAD	3,93
2.04	POKOJ	39,25

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
4.03	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ d125 mm, PROVEDENÍ RAL, VČETNĚ TVAROVKY PRO NAPOJENÍ HADIC AIR EXCELLENT	2
4.04	PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ d125 mm, PROVEDENÍ RAL, VČETNĚ TVAROVKY PRO NAPOJENÍ HADIC AIR EXCELLENT	2

### LEGENDA

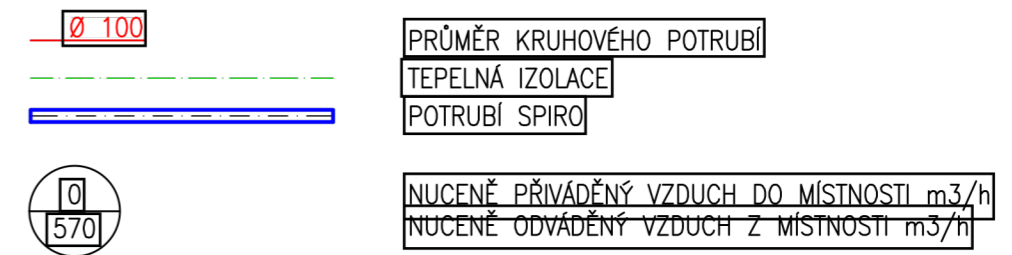

### POZNÁMKA

- DVEŘE BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ NEBO OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU
- ROZVODY POTRUBÍ UMÍSTĚNY V PODHLEDU, JEDNOTKA VZT JE UMÍSTĚNA V SUTERÉNU
- POTRUBÍ Z ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ JE PLASTOVÉ FLEXIBILNÍ 73(63)/50 m (AIR EXCELLENT SYSTEM)
- POTRUBÍ VEDOUcí DO ROZDĚLOVACÍCH BOXŮ A EXTERIÉRU BUDE IZOLOVANÉ SPIRO POTRUBÍ SK.I
- POTRUBÍ NA STRANĚ EXTERIÉRU POZINK PL. Sk.I IZOLOVANÝ KAUKČUKOVOU PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 19 mm
- POTRUBÍ V EXTERIÉRU IZOLOVANO MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm A OPLECHOVÁNO POZINK PLECHEM
- VÝŠKOVÁ KÓTA JE VZTAŽENA K PODLAZE 2.NP: +0,000=+3,040
- POTRUBÍ NA STRANĚ EXTERIÉRU PROVEDENO VE VARIANTĚ SAFE