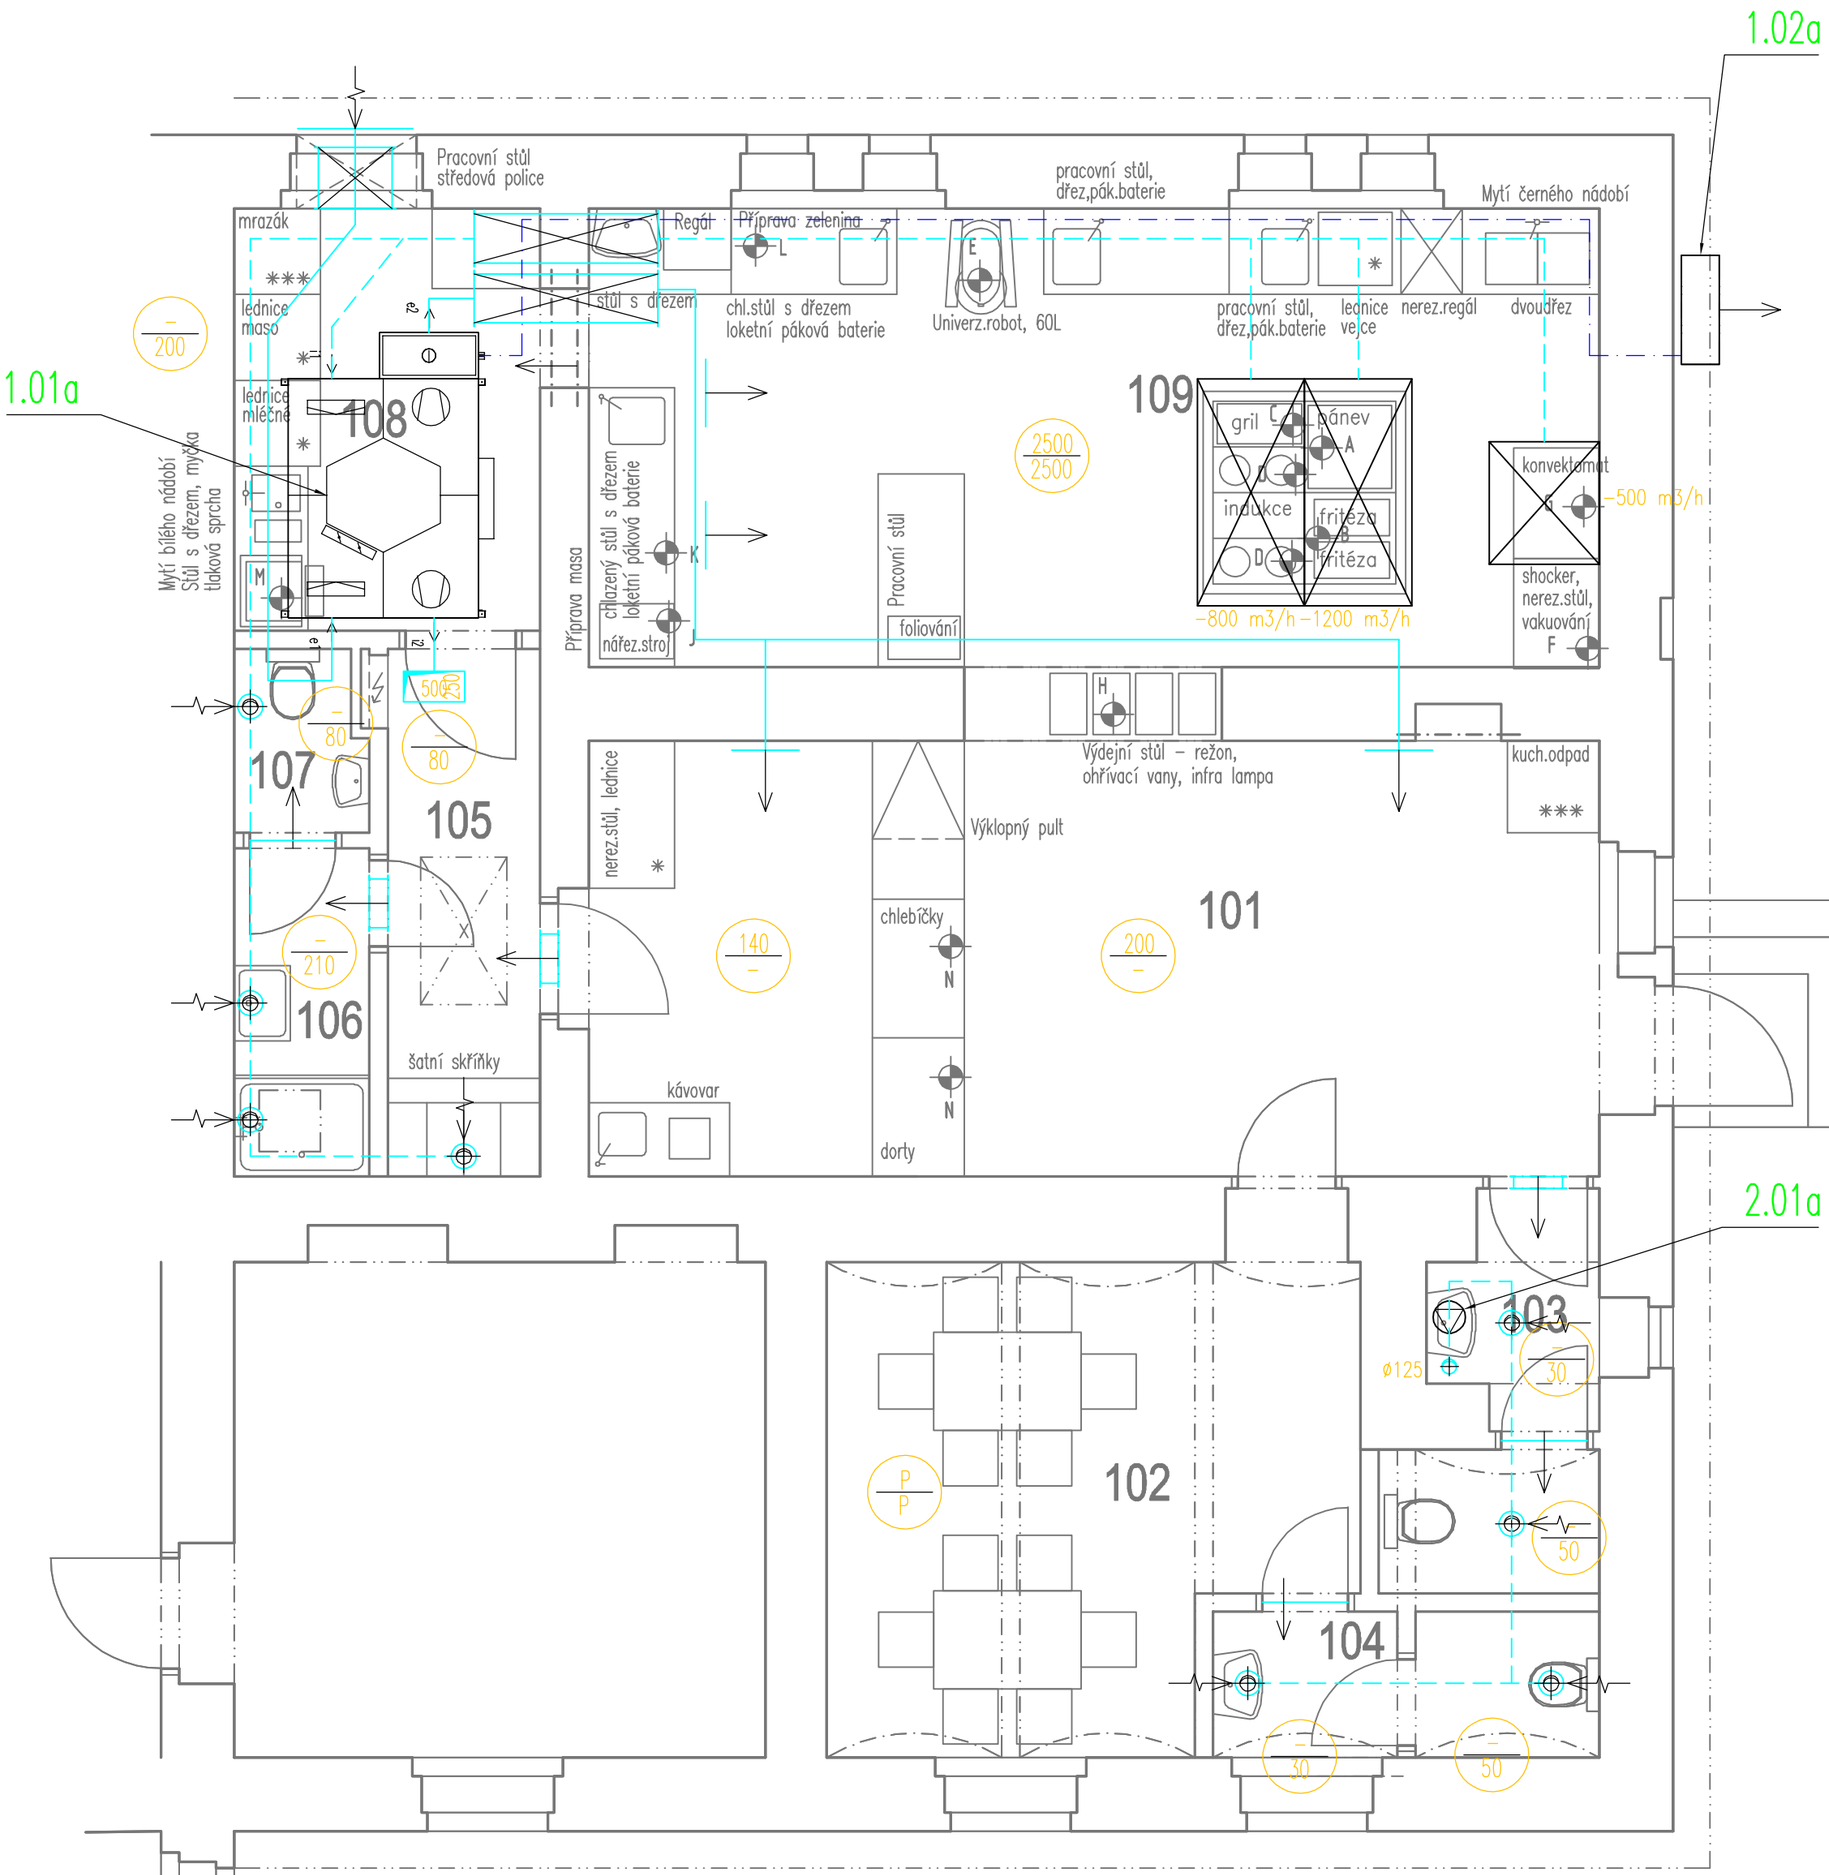

A	pánev	BRM50–78 ET	50 litrů
	840x770mm,v.1200mm		
	400 V / 3N–50 Hz		10,62 kW
B	fritézy	F2/13–78 ET	2x 13 litrů
	800x705mm,v.900mm		
	400 V / 3N–50 Hz		23,9 kW
C	gril	FTL–74 ET	
	400x705mm,v.900mm		
	400 V / 3N–50 Hz		5,55 kW
D	indukč.sporák	PCI–74 ET	
	400x705mm,v.900mm		
	400 V / 3N–50 Hz		10,00 kW
E	robot	RM60–H	60 litrů
	632x720mm,v.1300mm		
	400 V / 3N–50 Hz		2,25 kW
F	šoker	INFINITY 0511	chladivo R452a
	790x839mm,v.847mm		
	230 V / 1N–50 Hz		0,58 kW
G	konvektomat	STBB 6x GN 1/1	
	400 V / 3N–50 Hz		11,40 kW
H	výdejní vany vyhřívané		SL RED+3
	1140x650mm,v.290mm		
	230 V / 3N–50 Hz		1,50 kW
J	nářezový stroj	GMS 250T	
	230 V / 3N–50 Hz		0,16 kW
K	chlazený stůl	SCH 3D–6Z DSL	
	1880x700mm,v.850mm		chladivo R290
	230 V / 1N–50 Hz		0,38 kW
L	chlazený stůl	SCH 2D–4Z DSL	
	1380x700mm,v.850mm		chladivo R290
	230 V / 1N–50 Hz		0,35 kW
M	myčka podstolová	NT 52T	
	600x600mm,v.820mm		
	400 V / 3N–50 Hz		7,9 kW
N	chlazená vitrina	SL PLATINUM	
	1390x760mm,v.1200mm		
	230 V / 1N–50 Hz		0,25 kW

Tabulka místností – přízemí

Číslo	Jméno	Plocha	Výška	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM	30,13 m2	3,57 m	DLAŽBA – ZÁTĚŽOVÁ	MALBA	MALBA	
102	SEZENÍ	16,44 m2	3,63–3,84 m	DLAŽBA – ZÁTĚŽOVÁ			
103	WC ŽENY	4,56 m2	3,63–3,84 m	KER.DLAŽBA			KER.OBKLAD – v.1,8 m
104	WC MUŽI	3,78 m2	3,63–3,84 m	KER.DLAŽBA			KER.OBKLAD – v.1,8 m
105	CHODBA, ŠATNA PERS.	5,47 m2	3,57 m	KER.DLAŽBA			
106	ÚKLID, MYTÍ PŘEPRAVEK	3,04 m2	3,57 m	KER.DLAŽBA			KER.OBKLAD – v.2,4 m
107	WC PERSONÁL	1,73 m2	3,57 m	KER.DLAŽBA			KER.OBKLAD – v.1,5 m
108	SKLAD	8,96 m2	3,57 m	KER.DLAŽBA – PROTISKLUZ.			KER.OBKLAD – v.1,8 m
109	KUCHYNĚ	32,08 m2	3,57 m	KER.DLAŽBA – PROTISKLUZ.			KER.OBKLAD – v.1,8 m

NÁZEV STAVBY:

OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM

Praha 8 - Bonice, Ústavní ul., č.p. 25

INVESTOR:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
František Matějů	razítko	ING. JAN KOVAŘÍK
V Zátiší, č.p. 354		PRAHA 5, HOLUBOVA 20
252 26 Třebotov		autorizace ČKAIT č. 10320
		TEL.: 739 08 72 45

PROJEKTANT PROFESE:

razítko	ING. JAN KOVAŘÍK	
	PRAHA 5, HOLUBOVA 20	
	autorizace ČKAIT č. 10320	
	TEL.: 739 08 72 45	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOK.:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ:	DATUM:	PARÉ:
ING. JAN KOVAŘÍK	D 1	1:50	DSP	2/2023	
				ZMĚNA A	
				ZMĚNA B	
				ZMĚNA C	

PROFESE: STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU: NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU: D 1.3