

z pojistkové skříně PS
CYKY 4x10

ROZVADĚČ RE
3+PEN 400/230V 50Hz 25A TN-C

ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ
OCELOPLECHOVÝ
ZABUDOVANÝ VE VÝZDĚNÉM SLoupKU V OPLoCENÍ PARCELY
SPOLEČNĚ S POJISTKOVou SKŘÍŇÍ PS
JMEŇOVITÉ NAPĚTÍ 400/230V
KRITTÍ IP43/20


EL1
elměr.

rezerva
pro HDO

ROZVADĚČ RD1
3+PE+N 400/230V 50Hz 25A TN-C-S


ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ
PLASTOVÝ 4x12 MODULŮ
ROZMĚRY vněšn 400x300x100
KRITTÍ IP40/30

ČÁST 1

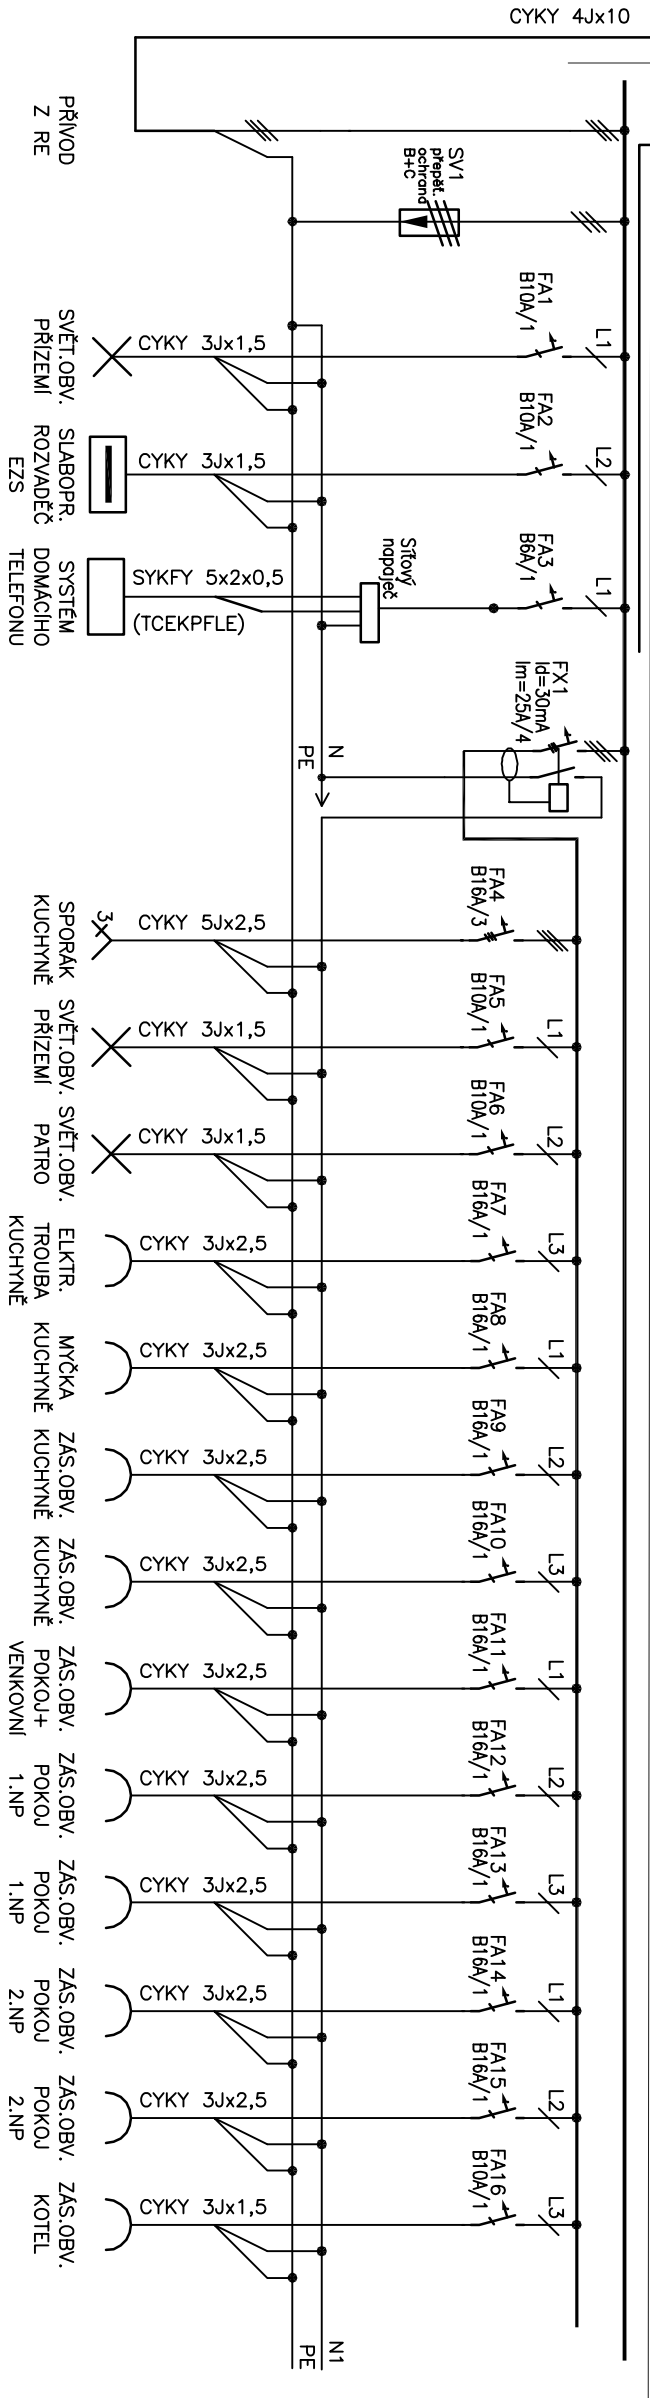

ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ
PLASTOVÝ 4x12 MODULŮ
ROZMĚRY vněšn 400x300x100
KRITTÍ IP40/30

ČÁST 2

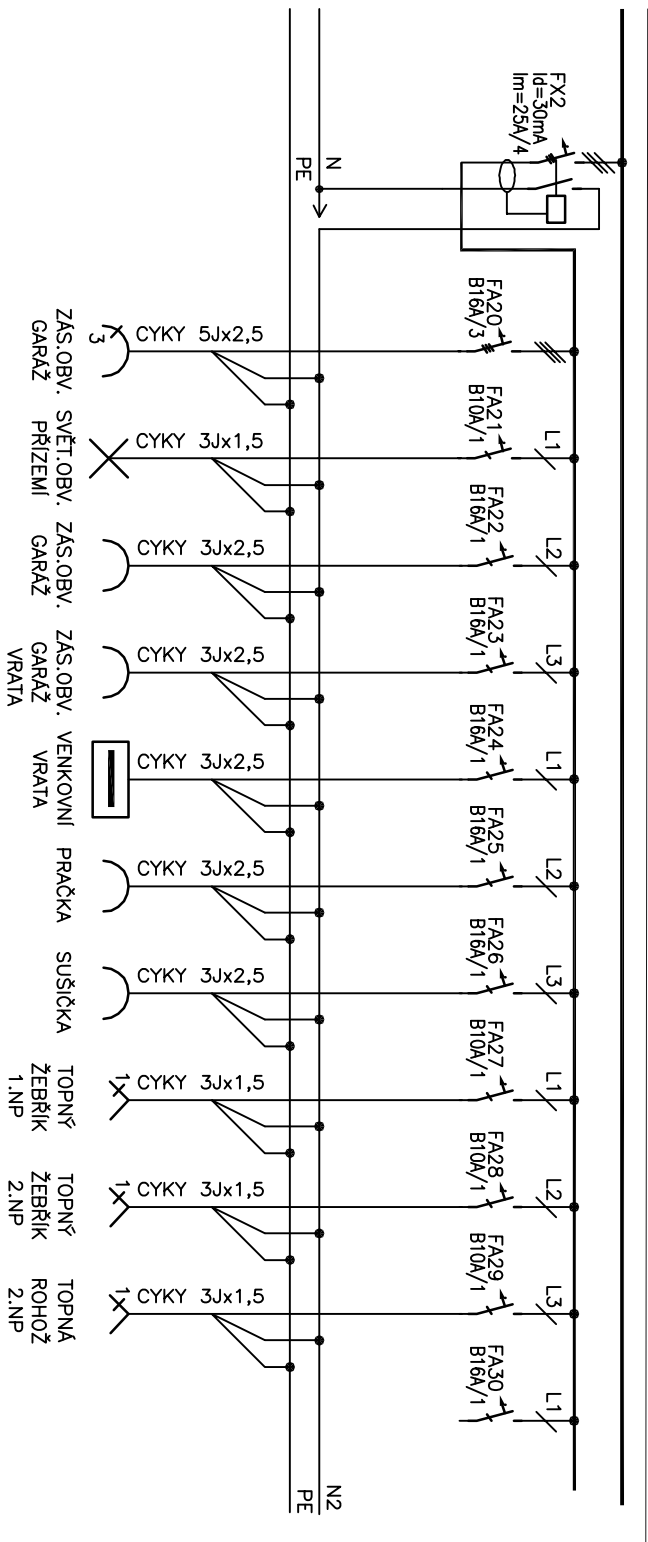

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ - ING. JIŘÍ MILLER		VYPRACOVAL	STUPĚŇ
IČO 66436141 TEL. 736 771 931		ING. MILLER	PROJEKTU
K ERZU 73, 252 65 TURS KO			DOKUMENTACE
			KE STAV.ŘÍZENÍ
AKCE:		DATUM:	09/2011
NOVOSTAVBA RD ODOLENA VODA		MĚŘÍTKO:	---
Odolena Voda č.p. 177/87		FORMÁT:	A3
(Daniel Hendrich, Dr. D. Bechtera 659/5, 360 01 Karlovy Vary)		ČÍSLO ZAKÁZKY:	25/2011
VÝKRES:		Č. VÝKRESU	E-251103
ROZVADĚČ RODINNÉHO DOMU			KOPIE