



LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ – TEPLOTA VÍZ TEPLOTNÍ SPAD
 - TOPNÁ VODA VRÁTNÁ – TEPLOTA VÍZ TEPLOTNÍ SPAD
 - ROZVOD STUDENÉ VODY, IZOLACE TUBEX TL.10mm
 - ROZVOD TEPLÉ VODY, IZOLACE KAMMANNFLEX ST TL.13mm
 - ROZVOD CÍRKULACE, IZOLACE KAMMANNFLEX ST TL.13mm
- APARÁTŮ:
- K1 – PLYN. KOND. KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172–14, VÝKON 14 kW
 - OUV1 – ZÁSOBNIK TV BUDERUS LOGALUX WU120W, OBJEM 120 LITRŮ
 - EN2 – EXPAZNZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD 12/10 /DODÁVKA ZTI/
 - ČČ1 – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO Z15 /DODÁVKA ZTI/

- ARMATURY:
- PN1 – POUJISTNÝ VENTIL OKRUHU TV 10 bar /DODÁVKA KOTLE/
 - PN2 – POL. VENTIL TV MEBES DUCO 1/2"x3/4" KB DN15, 10 bar /DODÁVKA ZTI/
 - KK – KULOVÝ KOHOOUT ZAVITOVÝ GIACOMINI R910, PN20, PN25
 - ZV – ZPĚTNÝ VENTIL S PRUŽINOU GIACOMINI R60, PN20
 - VK – VYPUSŤEČNÍ VENTIL GIACOMINI R60B
 - PS – PŘÍME ŠROUBENÍ

POTRUBÍ:

AI – VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX–THERM XS (VAR)

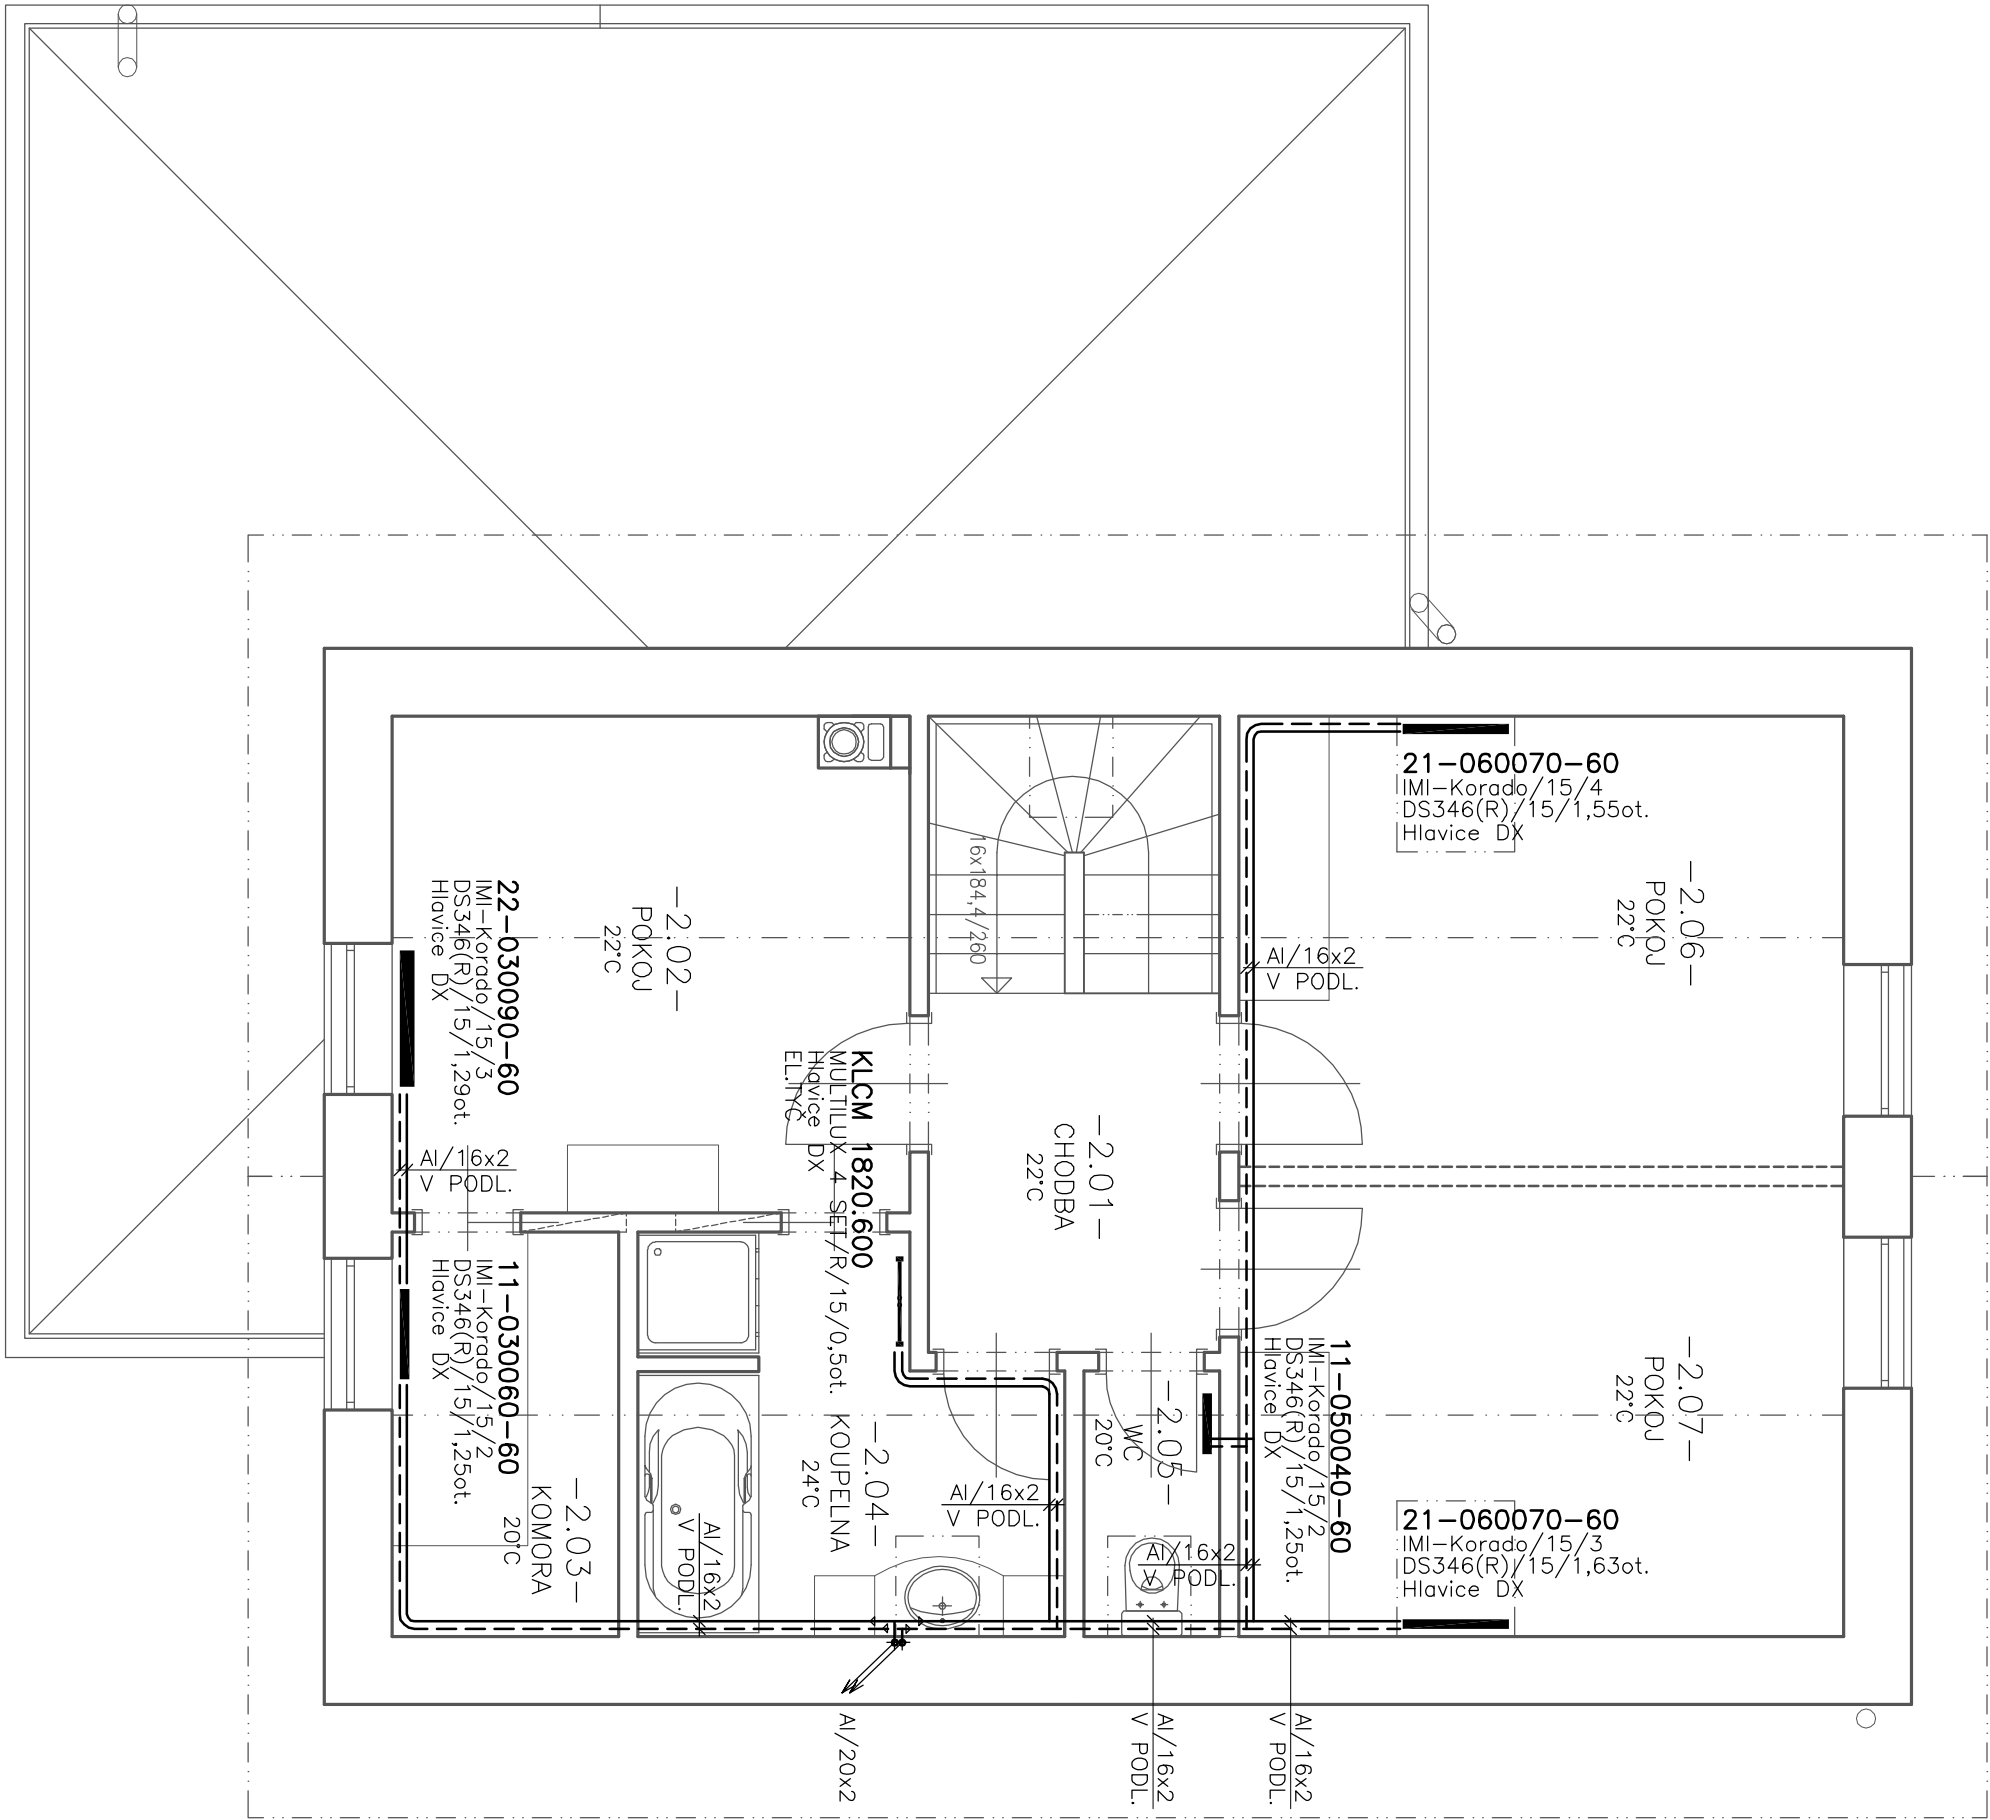

ZODPOVĚDNÍK:		AUTORIZACE, PODPS:	
Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB			
ČKAÚT 003319, j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257			
AKCE:			
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			
Za Humny 177/87, 250 70 Oddolena Voda			
STAVBYNÍK:			
Daniel Hendrich			
Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary			
DIL. PR:	F	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
	F1.4a	ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	
MÁZEJ VÝKRESU:			
ÚT-PŮDORYS 2.NP		MĚŘITKO	1:50
		DATA	9/2011
ČÍSLO PRŮLOHY:		Č. KOPIE	
F1.4a - 04	REVIZE:	-	STUPEŇ PR: DPS