



LEGENDA VODA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, IZOLACE TUBEX TL.10mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY, IZOLACE KAMMANNFLEX ST TL.13mm
- ROZVOD CÍRKULACE, IZOLACE KAMMANNFLEX ST TL.13mm
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- VNITŘNÍ ROZVOD – POTRUBÍ PPR TLAKOVÉ ŘÁDY PN16
- VENKOVNÍ ROZVOD – PE POTRUBÍ PE100, PN16

APARÁTŮ:

- K1 – PLYN. KOND. KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-14, VÝKON 14 kW
- OUV1 – ZASOBNÍK TV BUDERUS LOGALUX WU120W, OBJEM 120 LITRŮ
- EN2 – EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD 12/10 /DODÁVKA ZTI/
- CC1 – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILLO Z15 /DODÁVKA ZTI/

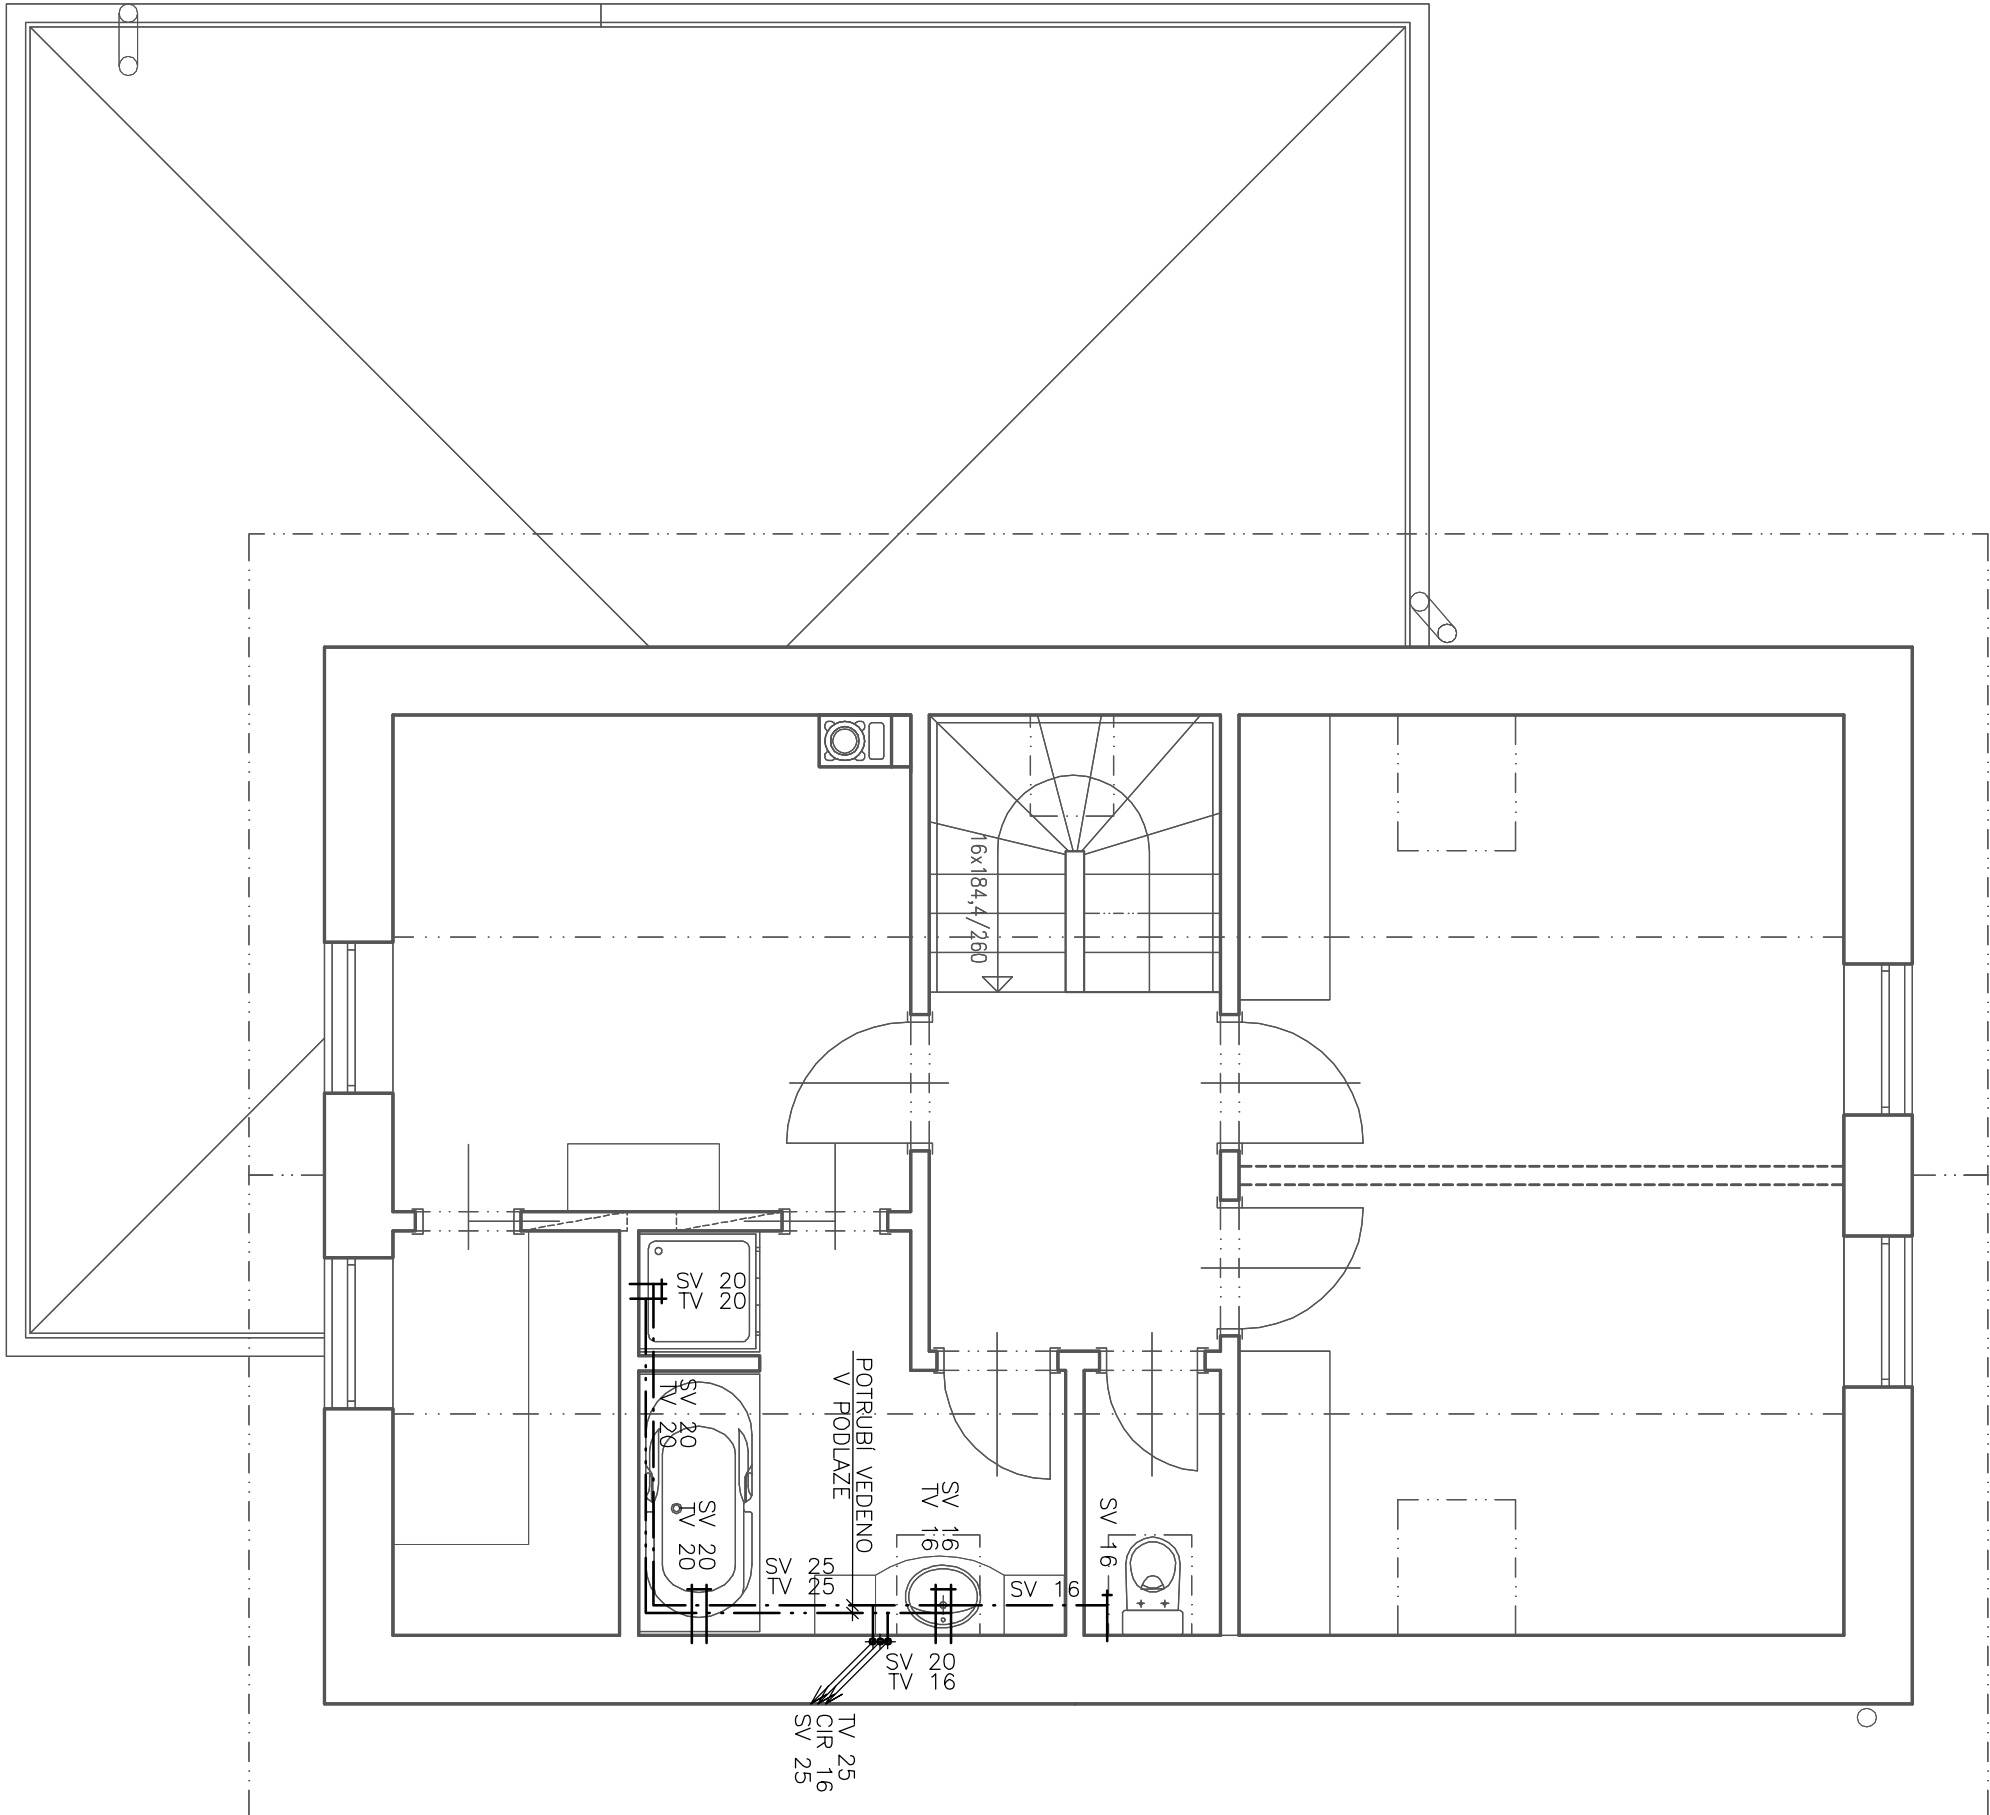

ZODPOVĚDNÍK:		AUTORIZACE, PODPIS:	
Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB			
ČKAUT 003319, j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257			
AKCE:			
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			
Za Humny 177/87, 250 70 Odolena Voda			
STAVBAŘÍK:			
Daniel Hendrich			
Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary			
Díl. pr.	F	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
	F1.4e ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:		Č. KOPIE	
VODOVOD-PŮDORYS 2.NP			
ČÍSLO PRÍLOHY:	F1.4e - 04	REVIZE:	-
		STUPEŇ PR.	DPS