

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ – TEPLOTA VÍZ TEPLOTNÍ SPAD
- TOPNÁ VODA VRÁTNÁ – TEPLOTA VÍZ TEPLOTNÍ SPAD
- ROZVOD STUĐENÉ VODY, IZOLACE TUBEX TL.10mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY, IZOLACE KAMANNFLEX ST TL.13mm
- ROZVOD CÍRKULACE, IZOLACE KAMANNFLEX ST TL.13mm

APARÁTŮ:


- K1 – PLYN. KOND. KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-14, VÝKON 14 kW
- OUV1 – ZASOBNIK TV BUDERUS LOGALUX WU120W, OBJEM 120 LITRŮ
- EN2 – EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD 12/10 /DODÁVKA ZTI/
- CC1 – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO Z15 /DODÁVKA ZTI/

ARMATURY:

- PV1 – POUŠTÍVÝ VENTIL OKRUHU TV 10 bar /DODÁVKA KOTLE/
- PV2 – POU. VENTIL TV MEIBES DUCCO 1/2"x3/4" KB DN15, 10 bar /DODÁVKA ZTI/
- KK – KULOVÝ KOHOUT ZAVÍTOVÝ GIACOMINI R910, PN20, PN25
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL S PRUŽINOU GIACOMINI R60, PN20
- VK – VYPUSŤECÍ VENTIL GIACOMINI R60B
- PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

POTRUBÍ:

- AI – VICEVRŠNÉ POTRUBÍ ALPEX-THERM XS (VAR)

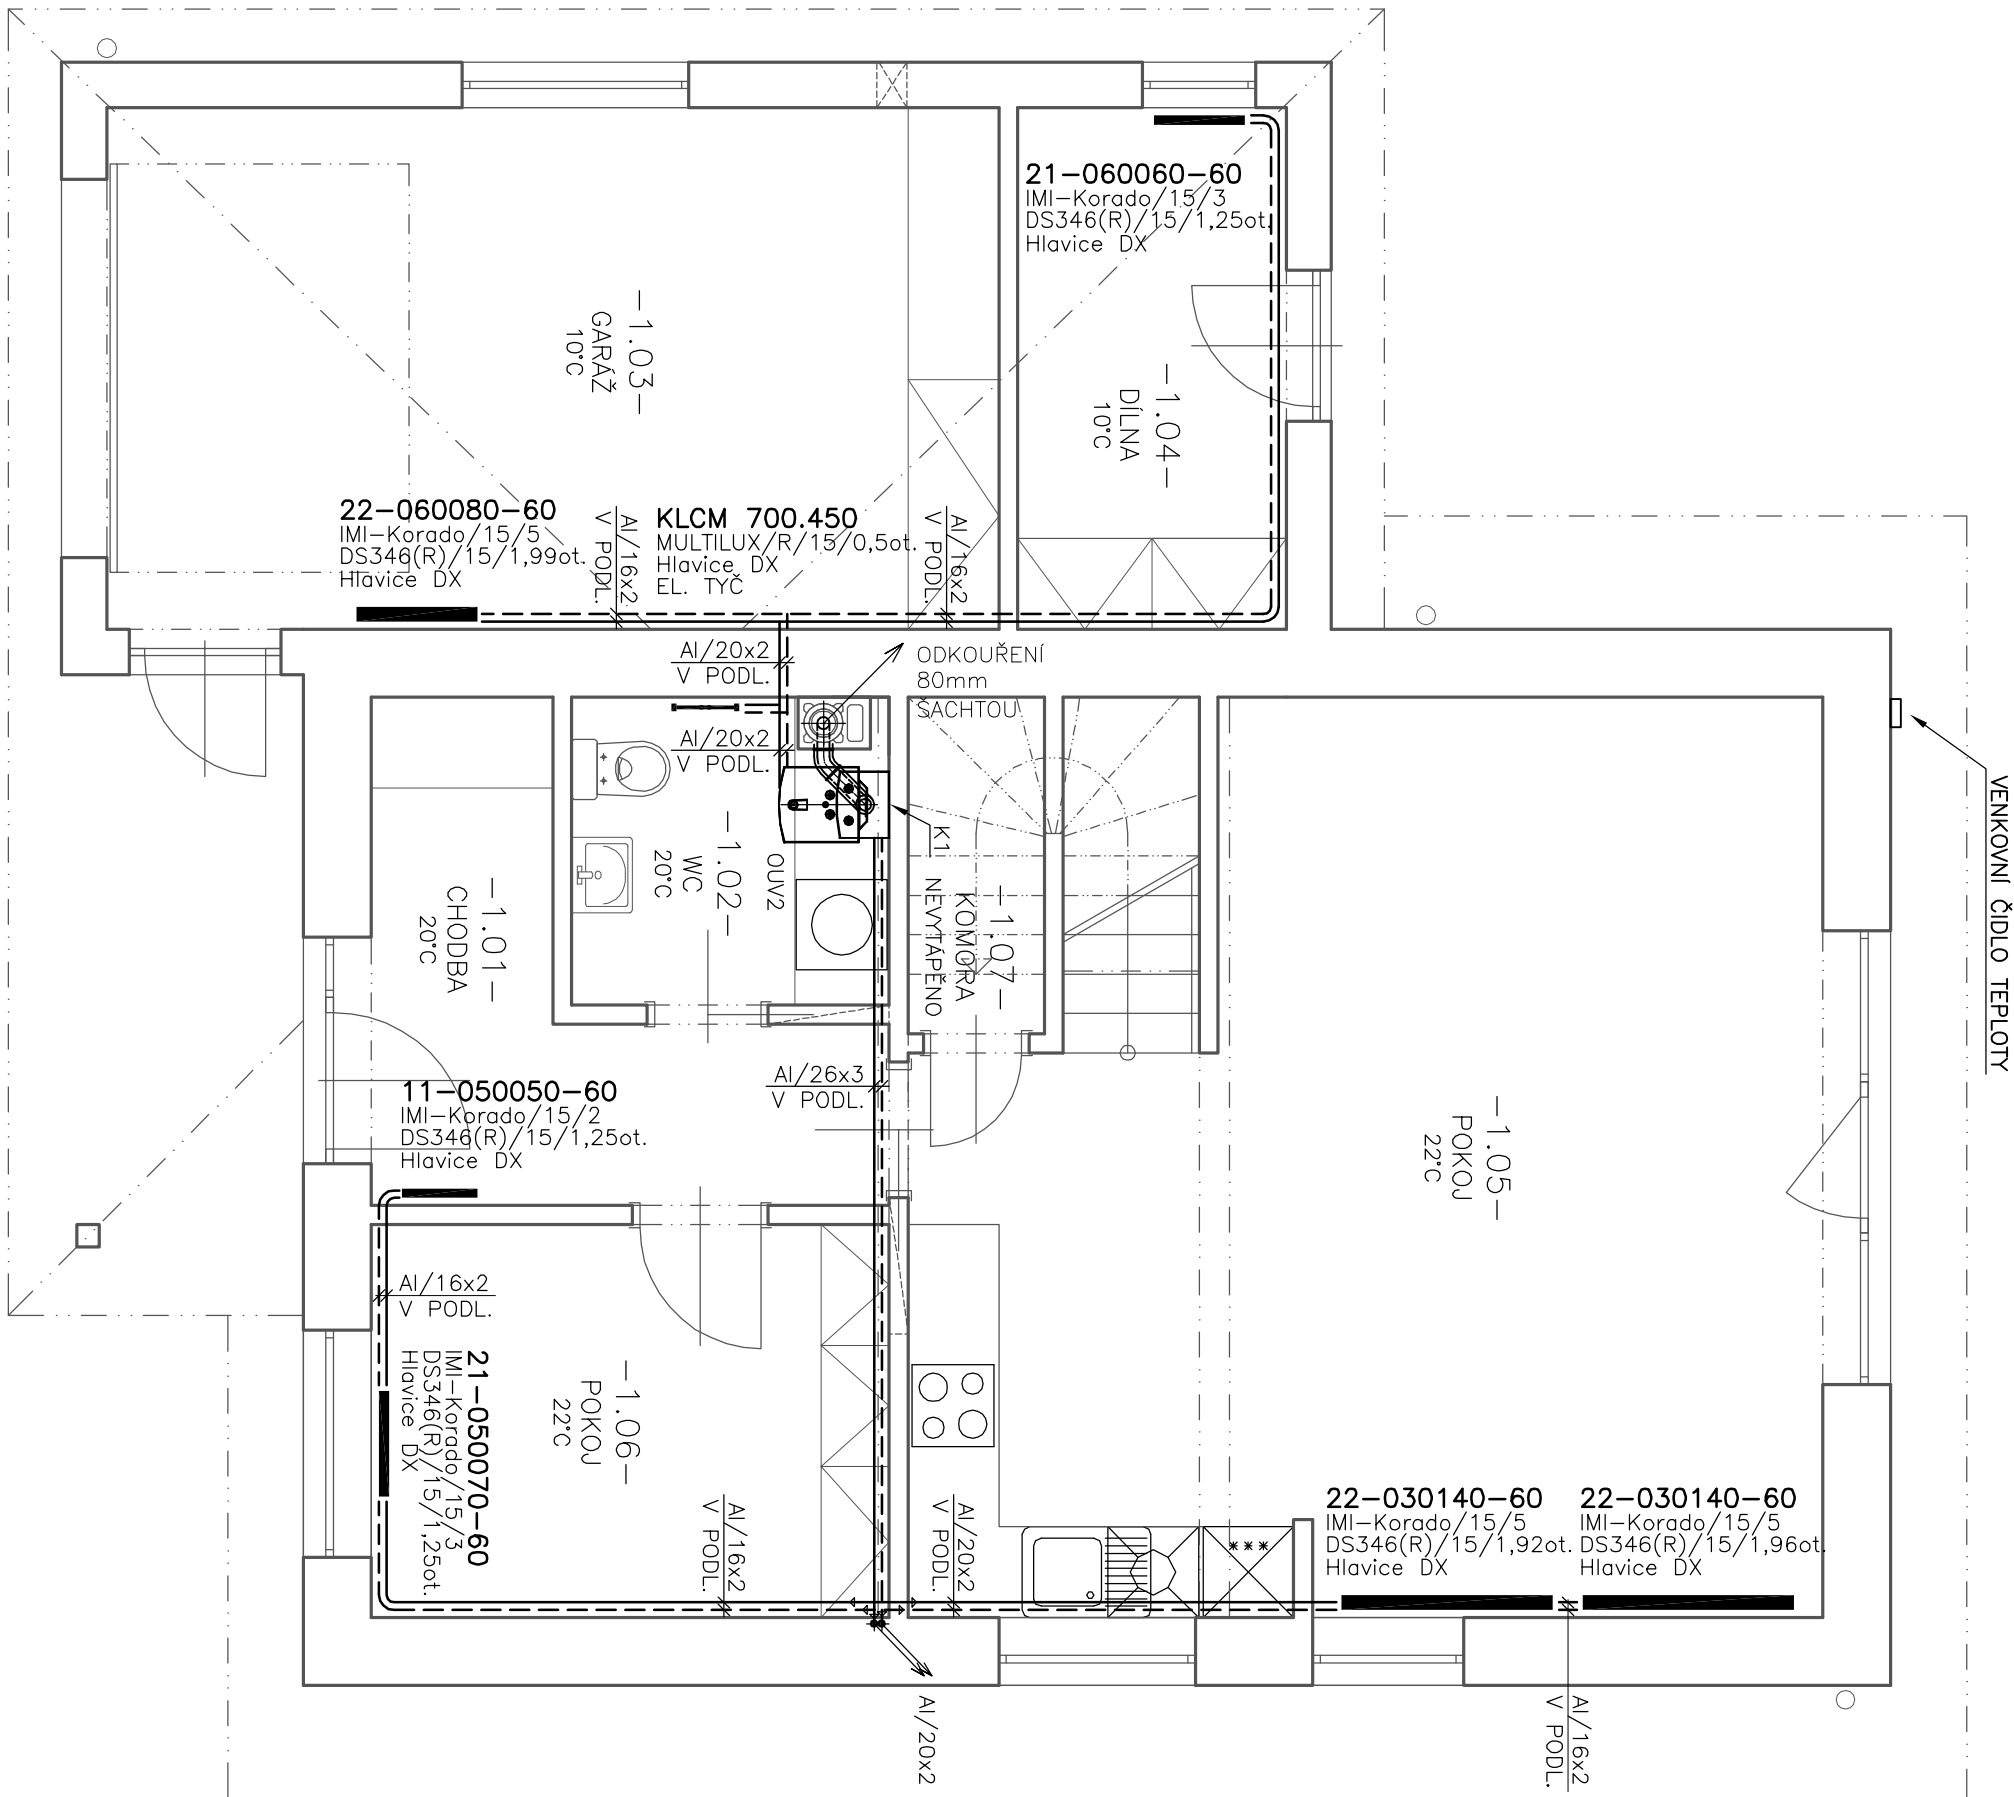

| | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|
| ZODPOVĚDNÍK: | | AUTORIZACE, PODPIS: | |
| Ing. Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB | | | |
| ČKAÚT 003319, j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257 | | | |
| AKCE: | | | |
| NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | | | |
| Za Humny 177/87, 250 70 Oddolena Voda | | | |
| STAVBYNÍK: | | | |
| Daniel Hendrich | | | |
| Dr. Davida Bechera 659/5, 360 01 Karlovy Vary | | | |
| Díl. Pr. | F | DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ | MĚŘITKO |
| F1.4a | | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | 9/2011 |
| NÁZEV VÝKRESU: | | ÚT-PŮDORYS 1.NP | Č. KOPIE |
| ČÍSLO PRŮLOHY: | | F1.4a - 03 | REVIZE: |
| | | - | STUPEŇ PR. |
| | | | DPS |